
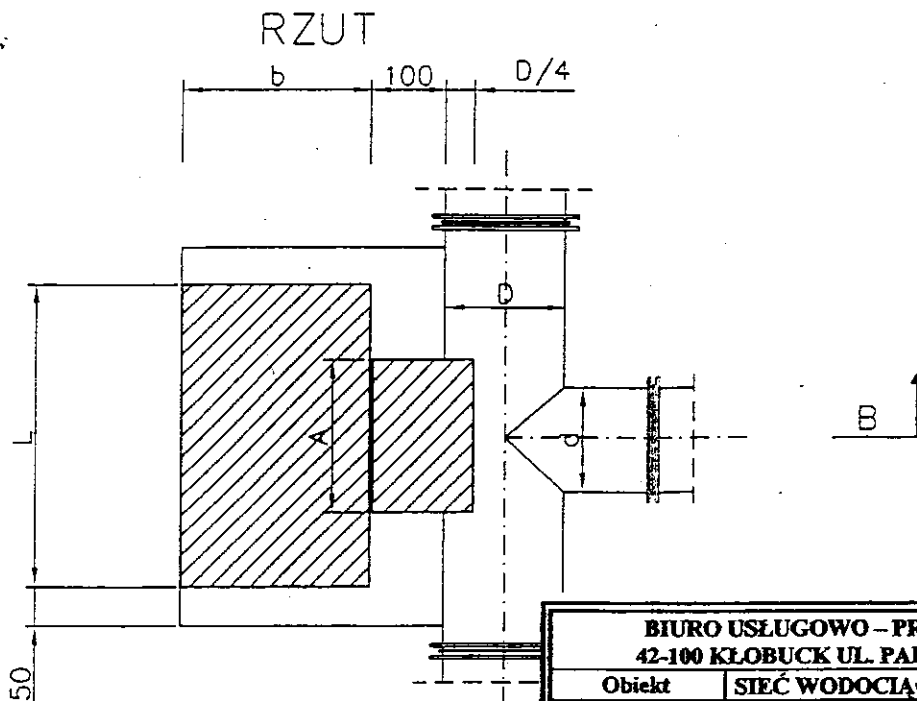



PRZEKRÓJ B-B.

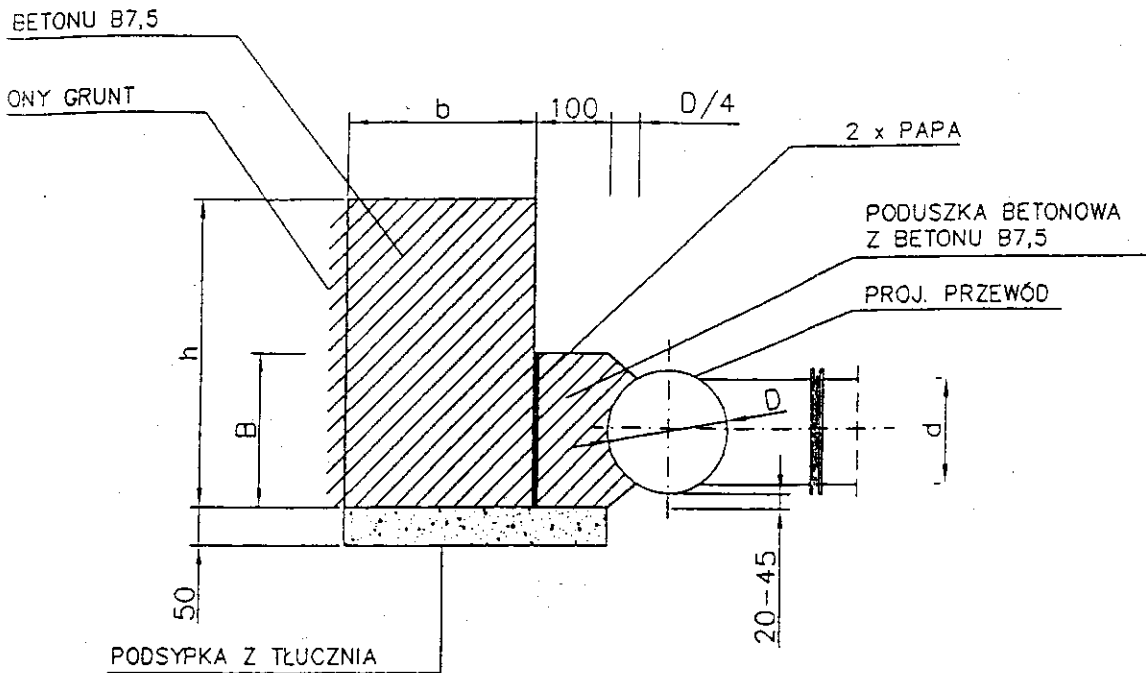

**STAROSTWO POWIATOWE
W CZĘSTOCHOWIE**



	A [mm]	B [mm]	h [mm]	L [mm]	b [mm]
	500	350	450	1000	400
	400	250	350	800	300
	300	200	300	400	250

EWIDZIANE SĄ DLA RUR WODOCIĄGOWYCH:
YCH NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 1,7m,
E SUCHYM I WILGOTNYM,
E PRÓBNE 1 MPa.
SĄ BYĆ WYKONANE Z CEGŁY KANALIZACYJNEJ
WME CEMENTOWEJ MARKI 10 (PN-EN-1015-11:2001).

BIURO USŁUGOWO – PROJEKTOWE „WODOPROJEKT I” 42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4a TEL. (034) 317-18-48			
Obiekt	SIĘĆ WODOCIĄGOWA Ø 125/11,4 PE		
Inwestor	URZĄD GMINY STARCZA		
Adres	STARCZA - LYSIEC		
Treść	Projekt budowlany sieci wodociągowej.		
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upraw. do projekt. kier. i nadzorowania w zakresie robót inst. i sieci sanitarnych Upr. Nr NT – 83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85	Rys. nr	4
		Skala	1 : 10
		Podpis	Data
Projektował	 Stanisław Soluch		
Sprawdził	 Stanisław Soluch		

BLOKI OPOROWE NA ZAŁAMANIACH

PRZĘKRÓJ A-A

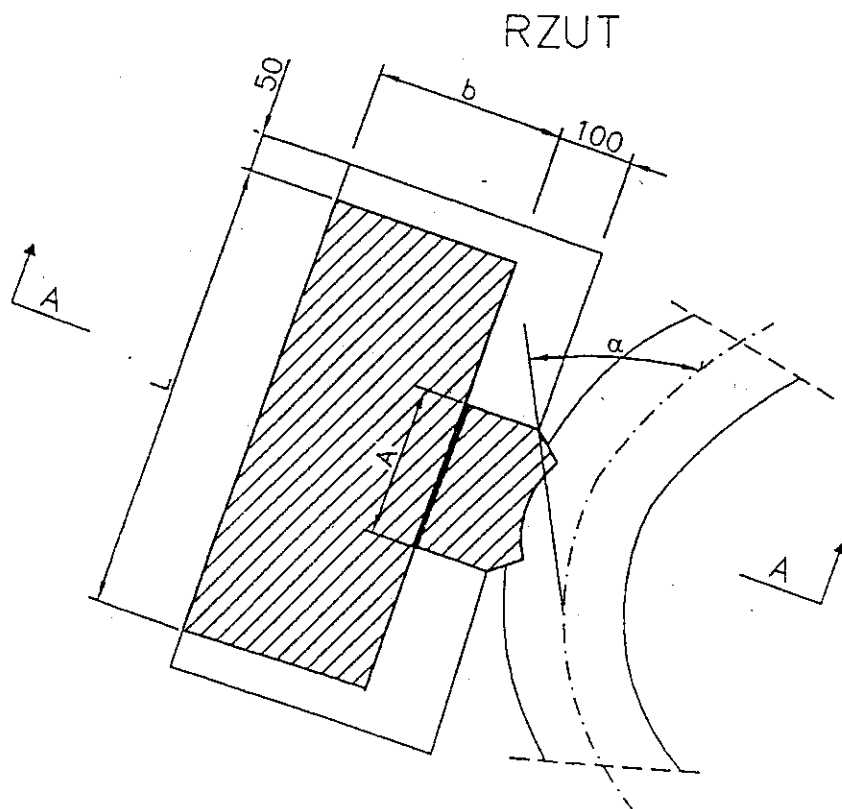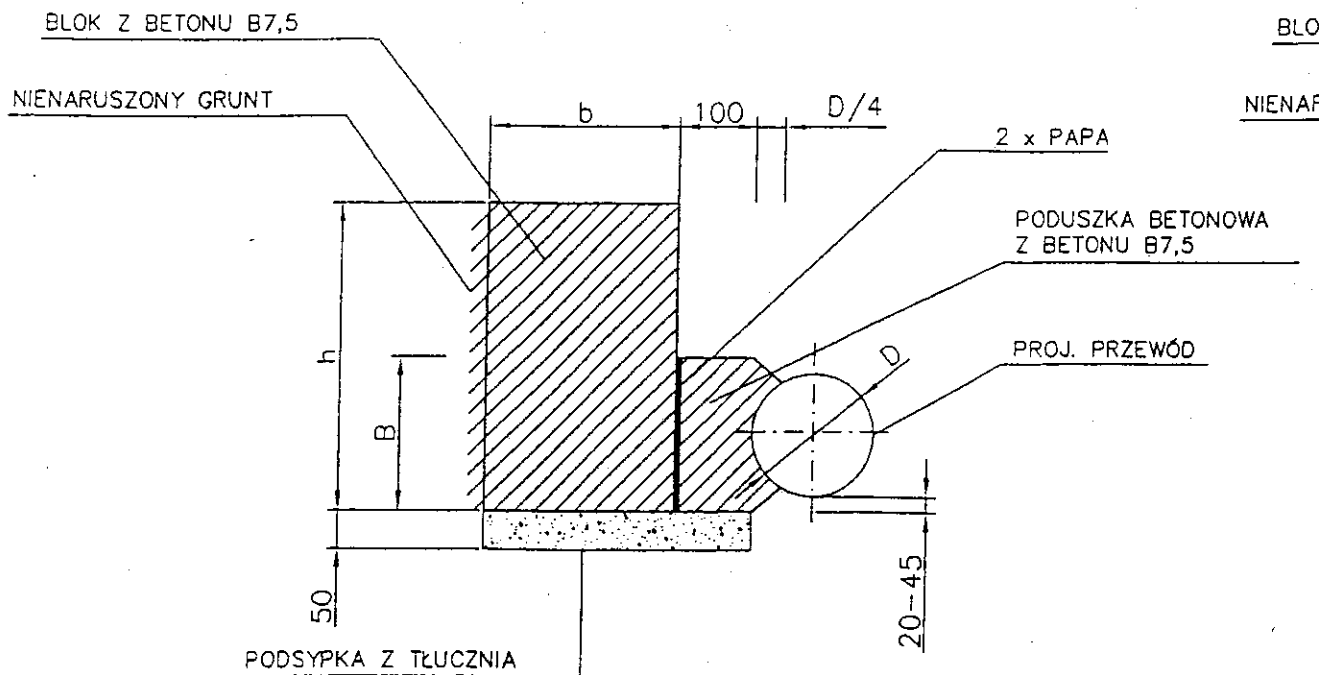

D [mm]	α	A [mm]	B [mm]	h [mm]	L [mm]	b [mm]
80 100	46-90	300	200	300	550	250
	31-45	300	200	300	300	200
	10-30	300	200	300	300	200
150	46-90	400	200	450	1040	380
	31-45	400	200	400	640	250
	10-30	400	200	400	640	250
200	46-90	600	250	800	1290	380
	31-45	500	250	450	770	250
	10-30	450	250	450	770	250

ŚREDNIE
TRÓJNICKI

500/20
200/10
200/80
150/100
150/80
100/100
100/80

UWAGA:

1. BLOKI
 - UŁO.
 - W G.
 - CIŚN.
2. BLOKI
 - NA ZA