Schemat ideowy i blokowy zasilania oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Starczy.

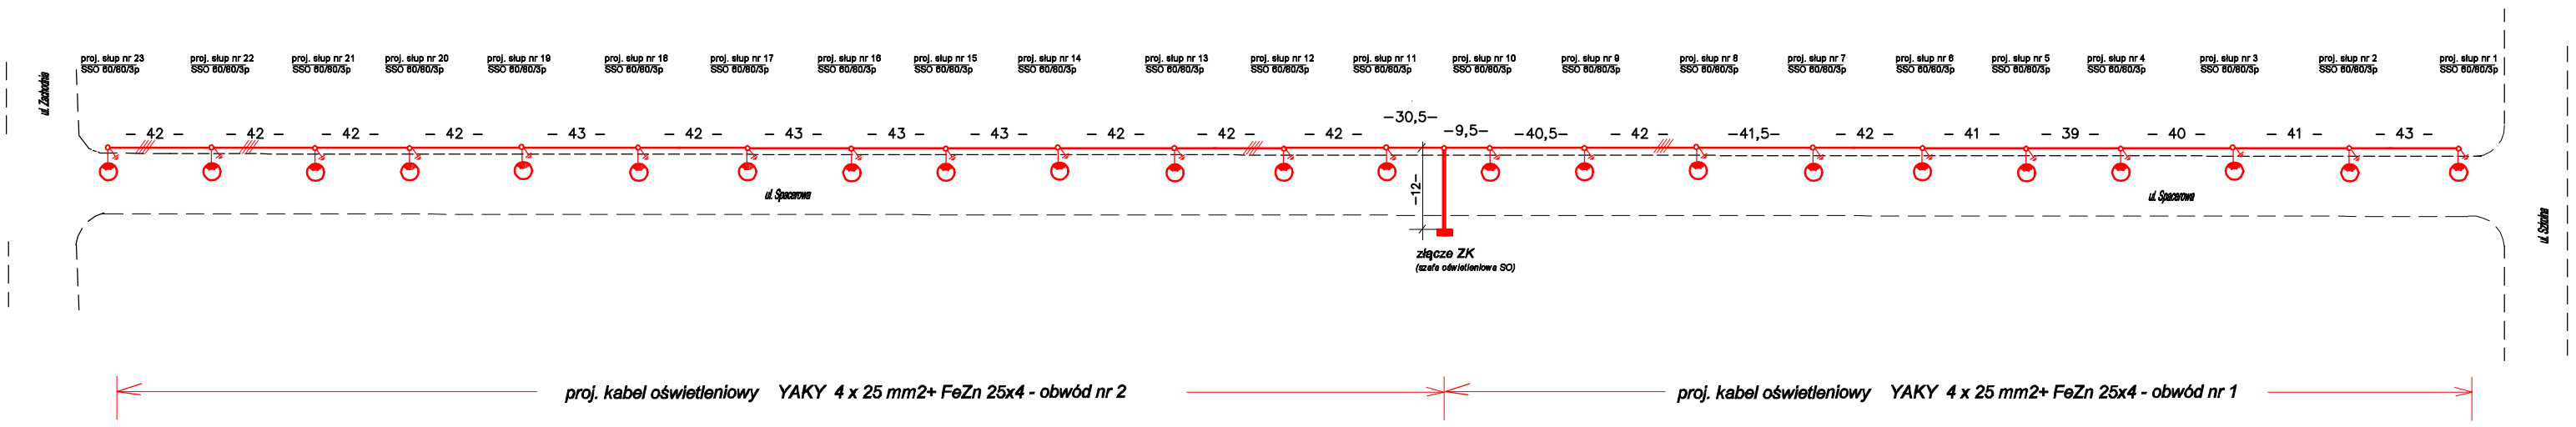

projektowana oprawa CORDOBA Led, 80W, oświetlenia ulicznego prod. LUXON

uziemienie słupa oświetleniowego, jako podłączenie słupa z bednarką FeZn 4x25mm2

UWAGA!

1. Wysokość projektowanych słupów ośw. wynosi 8 m.
2. Proj. linię kablową ośw. należy wpiąć do złącza ośw. SO (projektowanego)- usytuowanego obok istn. złącza nr ZK 16560)
3. Proj. słupy stalowe o wysokości 8 m, SSO 60/80/3p, prod. Kromiss bis.
4. Proj. słupy montowane na fundamentach, 1,5m głębokości .
5. Oprawy należy zamontować na wysięgnikach 1,5 m .

Układ sieci TN-C

Temat:	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Starczy dz. nr ewid. nr ewid. 1028 dr		
Adres:	42-261 Starcza , ul. Gminna 4.		Skala:
	Schemat ideowy oświetlenia ulicznego w ul. Spacerowej.		Nr rys: 2
	Imię: Nazwisko: Nr upr. bud.	Data:	
Proj./oprac.	mgr inż. Leszek Łodej upr. UAN-VIII/83661/136/89	X.20x	
Sprawdzający	mgr inż. Jan Kostrzanowski upr.UAN-VIII-7342/156/94	X.20x	